



反碳風水師

(一氧化碳)

大師出手不得了，為你設想最周到！

自我居家安全診斷表



請逐項檢查，「是」打O，「否」打X

■ 紅色部分得由消防人員檢視

■ 綠色部分請民衆自行檢視

- ☐ 1 瓦斯爐具的燃燒火焰為藍色
- ☐ 2 瓦斯外洩時會輕輕打開門窗，不開啓抽油煙機或電燈等電氣開關
- ☐ 3 室內使用薰香精油及火鍋等小火源均有保持環境通風
- ☐ 4 燃氣熱水器不裝在浴室
- ☐ 5 燃氣熱水器周邊無放置易燃物品
- ☐ 6 燃氣熱水器供室內使用者有加裝排氣管
- ☐ 7 門(紗)窗經常保持清潔及開啓
- ☐ 8 不在室內燃燒木材或木炭
- ☐ 9 燃氣熱水器張貼有施工標籤
- ☐ 10 燃氣熱水器貼有CNS及TGAS標示

- ☐ 11 瓦斯熱水器、瓦斯爐及管線有定期檢修
- ☐ 12 瓦斯爐具有隨時清潔、保養
- ☐ 13 燃氣熱水器裝設於通風良好之陽台
- ☐ 14 瓦斯鋼瓶放置於陰涼通風的陽台
- ☐ 15 陽台未加蓋
- ☐ 16 瓦斯鋼瓶開關無鬆動；軟管無龜裂、破損；軟管接頭處有以安全夾夾緊
- ☐ 17 鋼瓶檢驗卡之「下次檢驗期限」未逾期
- ☐ 18 燃氣熱水器之冷、熱水管、燃氣管無破損、漏水
- ☐ 19 睡前習慣檢查瓦斯開關是否關閉
- ☐ 20 鋼瓶壓力調整器有檢驗合格標示

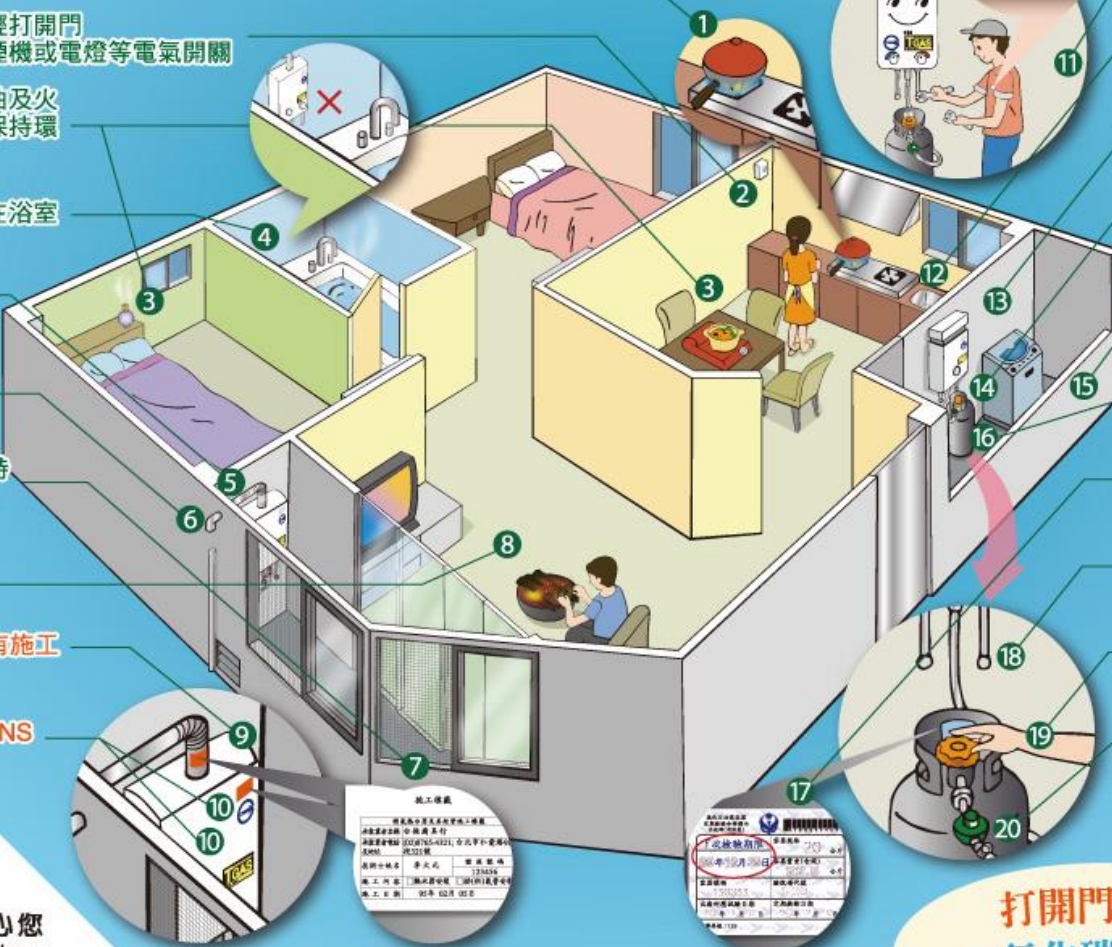

打開門與窗，
一氧化碳跑光光

